402720121
I257IGBDE 11 10

LOVATO ELECTRIC S. P. A.
24020 GORLE (BERGAMO) ITALIA
VIA DON E. MAZZA, 12
TEL. 035 4282111
TELEFAX(Nazionale): 035 4282200
TELEFAX(International):+39 035 4282400
E-mail: info@LovatoElectric.com
Web: www.LovatoElectric.com

(I) ISTRUZIONI DI MONTAGGIO
(GB) ASSEMBLY INSTRUCTIONS
(D) ANWEISUNG
(E) INSTRUCCIONES DE MONTAJE

GE...

CE

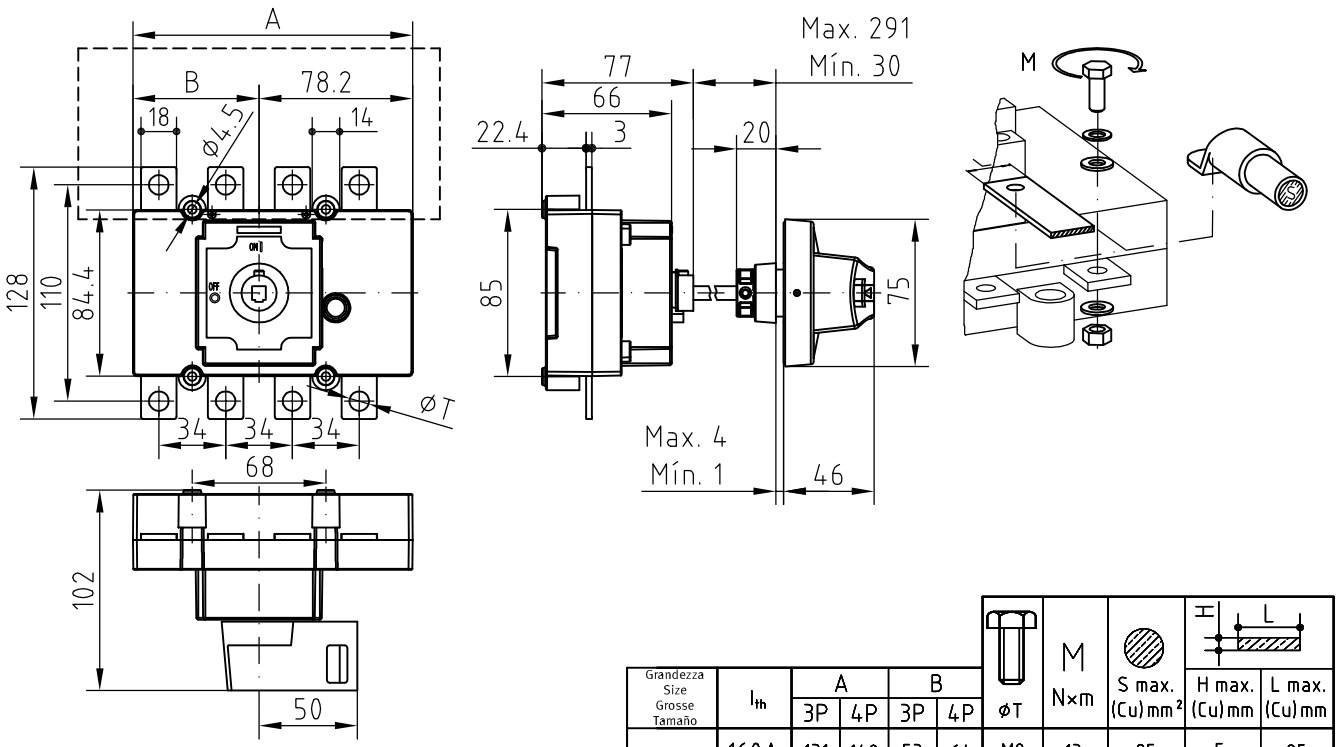

Grandezza Size Grosse Tamaño	I_{th}	A		B		ØT	M N×m	S max. (Cu) mm²	H max. (Cu) mm	L max. (Cu) mm
		3P	4P	3P	4P					
GE0160	160A	131	142	53	64	M8	13	95	5	25
GE0160DT4	160A	-	142	-	64	M8	13	95	5	25

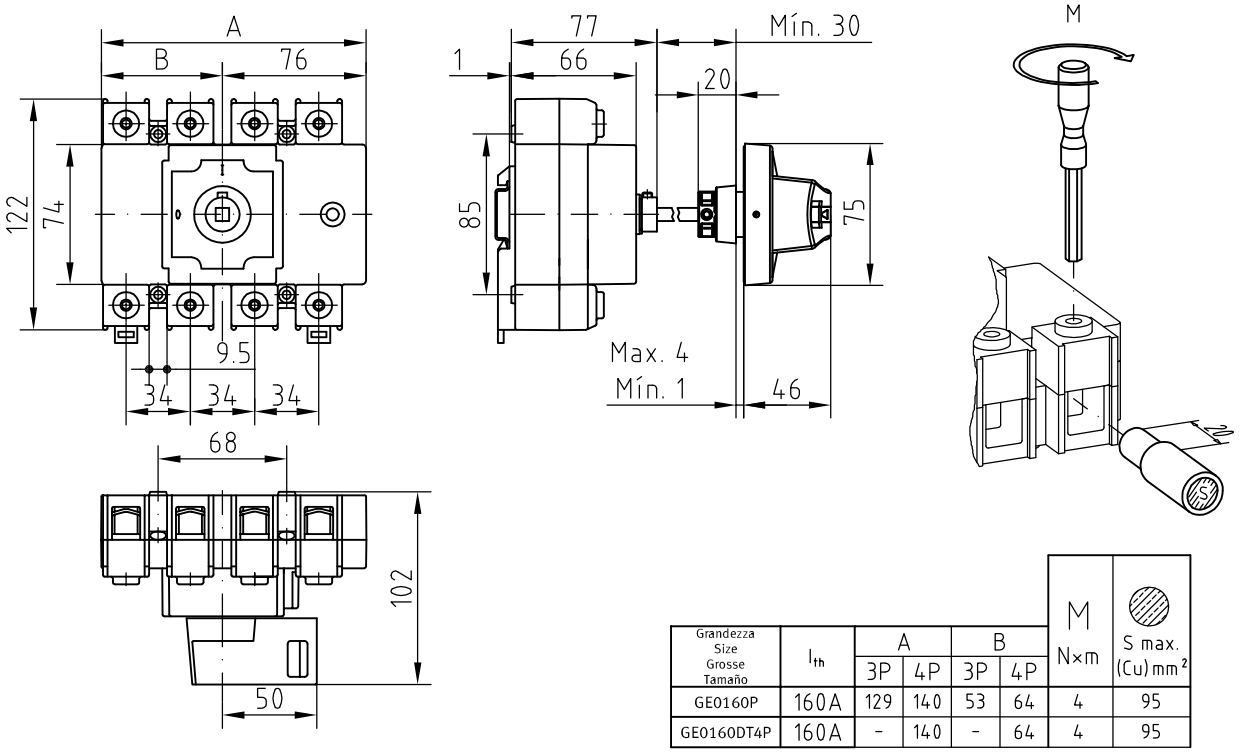

Grandezza Size Grosse Tamaño	I_{th}	A		B		M N×m	S max. (Cu) mm²
		3P	4P	3P	4P		
GE0160P	160A	129	140	53	64	4	95
GE0160DT4P	160A	-	140	-	64	4	95

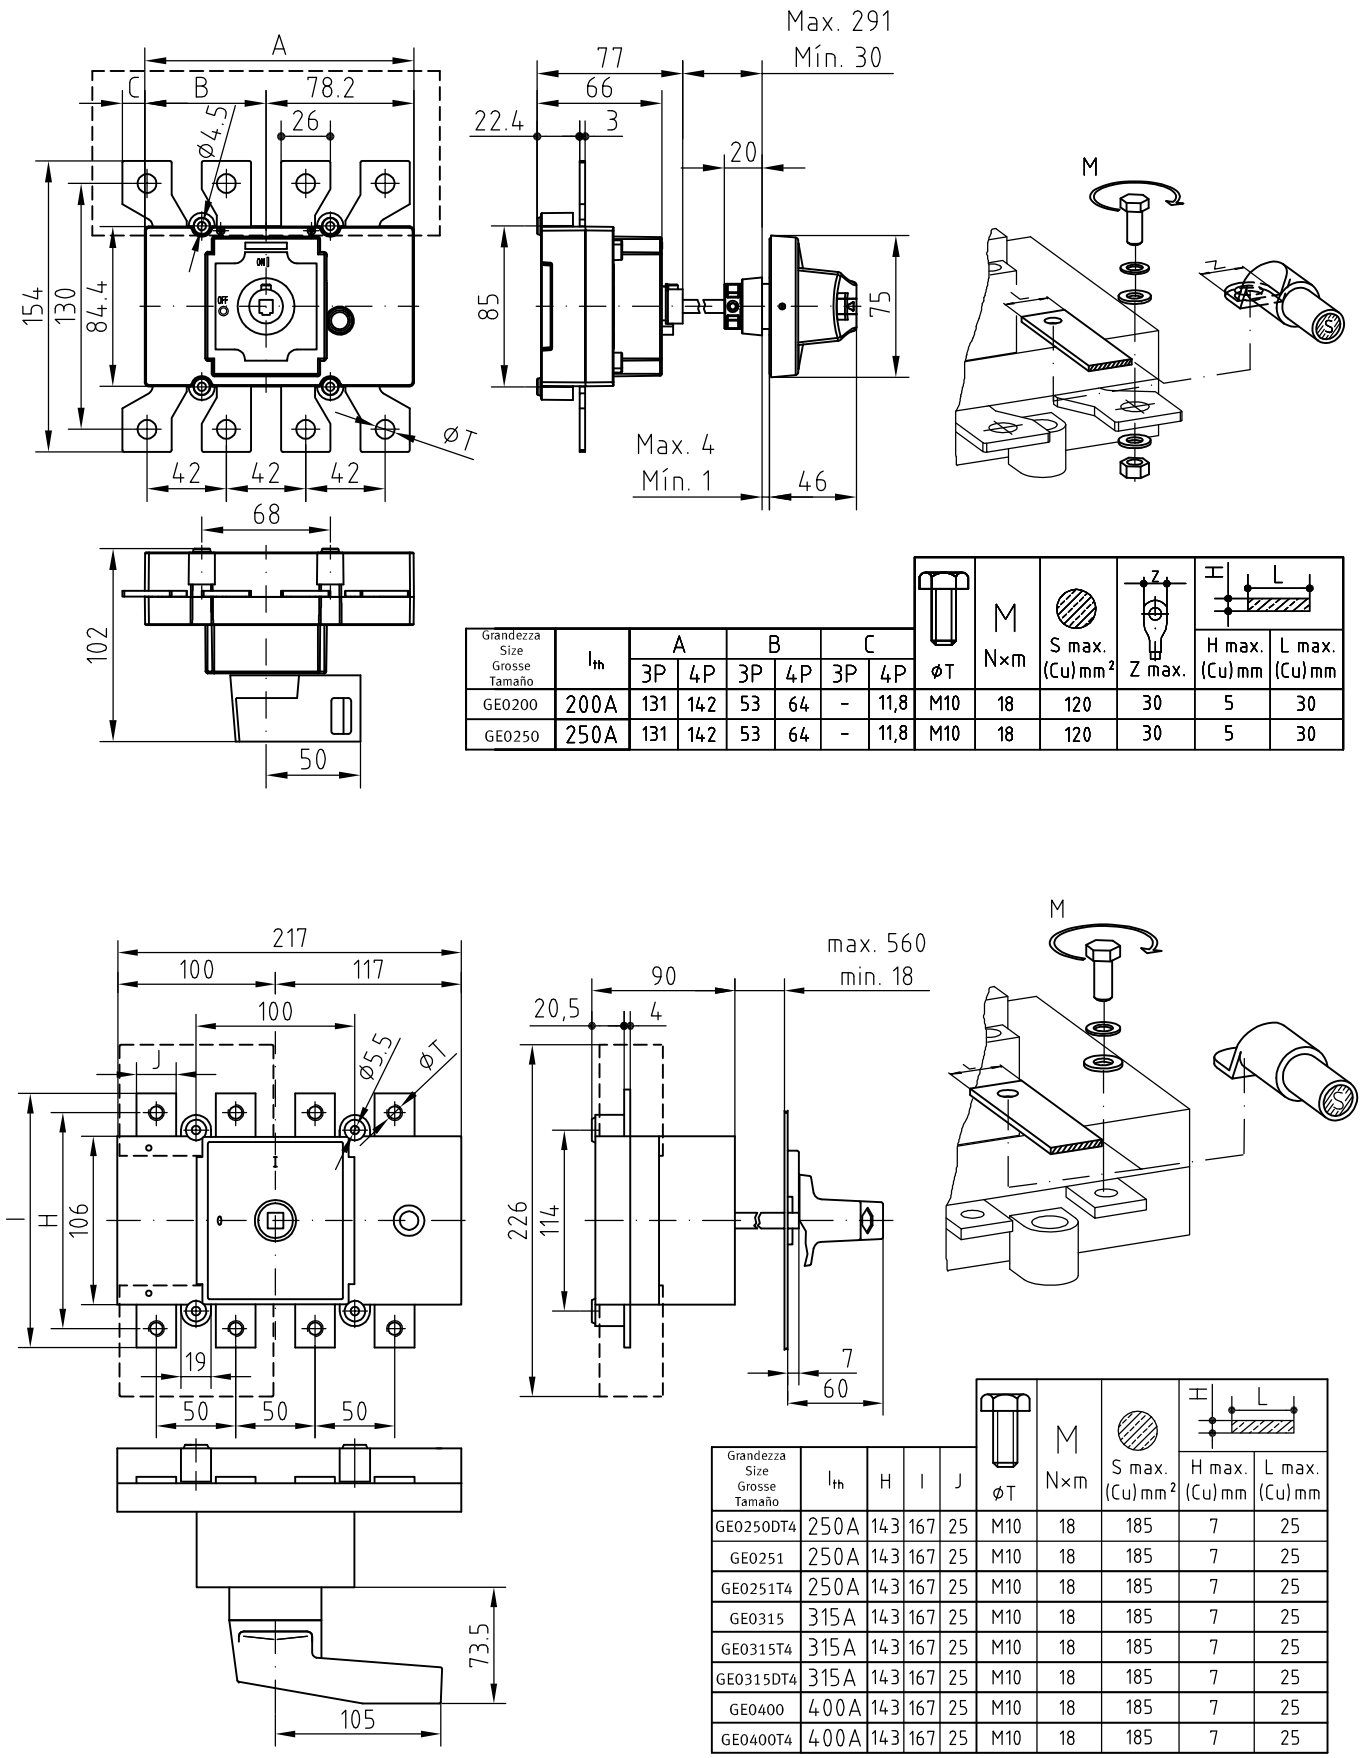

Grandezza Size Grosse Tamaño	I_{th}	A		B		C		ØT	M N×m	S max. (Cu) mm²	Z max.	H max. (Cu) mm	L max. (Cu) mm
		3P	4P	3P	4P	3P	4P						
GE0200	200A	131	142	53	64	-	11,8	M10	18	120	30	5	30
GE0250	250A	131	142	53	64	-	11,8	M10	18	120	30	5	30

Grandezza Size Grosse Tamaño	I_{th}	H	I	J	ØT	M N×m	S max. (Cu) mm²	H max. (Cu) mm	L max. (Cu) mm
GE0250DT4	250A	143	167	25	M10	18	185	7	25
GE0251	250A	143	167	25	M10	18	185	7	25
GE0251T4	250A	143	167	25	M10	18	185	7	25
GE0315	315A	143	167	25	M10	18	185	7	25
GE0315T4	315A	143	167	25	M10	18	185	7	25
GE0315DT4	315A	143	167	25	M10	18	185	7	25
GE0400	400A	143	167	25	M10	18	185	7	25
GE0400T4	400A	143	167	25	M10	18	185	7	25

ATTENZIONE!! Questo apparecchio deve essere installato da personale qualificato, nel rispetto delle vigenti normative impiantistiche allo scopo di evitare danni a persone o cose.
Per gli esatti limiti d'impiego consultare il catalogo.

WARNING!! This equipment is to be installed by qualified persons, to prevent damages or safety hazards.
Refer to our catalogue for the correct operational limits.

ACHTUNG!! Um Personen-und Sach-schaden zu vermeiden darf dieses Gerät nur von fachkundigen Personal, unter Berücksichtigung der jeweils geltenden Vorschriften, installiert werden.
Für der Arbeitsbereich-Werte bitte in Katalog nachschauen.

ATENCIÓN!! Este aparato debe ser instalado por personal cualificado, respecto a la normativa de instalacion vigente, con la finalidad de evitar daños a personas y cosas.
Para verificar los límites exactos de empleo consultar el catálogo.